


CLASSIFICATIE RF 60 **

Inspectieluik met één Fireboard, met glasvezel omhulde gipsplaat, van het type GM-F 15 mm en met één brandwerende gipsplaat type DF 13 mm Rf 60' **voor voorzetwand**

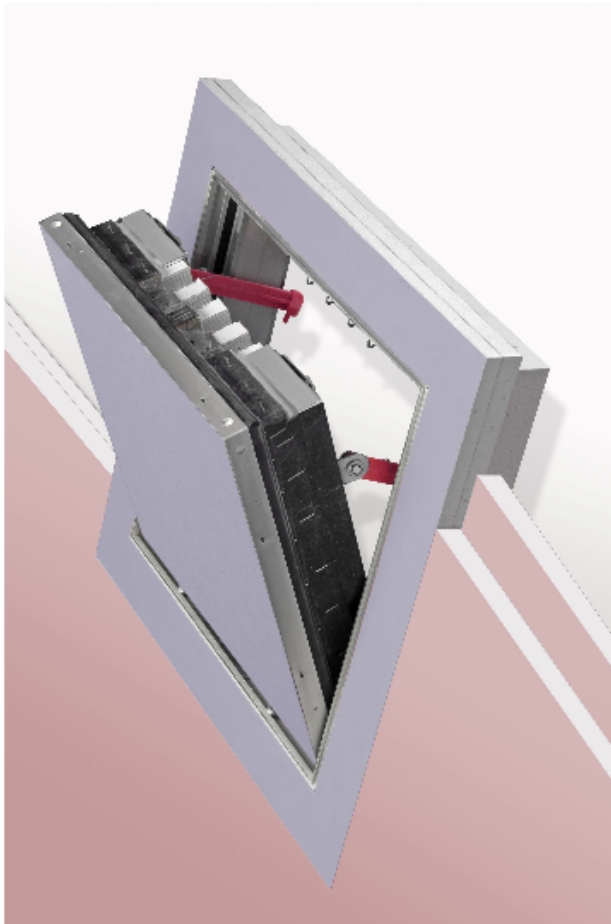

- Maximale afmetingen* : 625 x 1125 mm – 1125 x 625 mm
- Voorzetwand type: 2 x type DF 15 mm – W 628B/W 629*** / Gipsblokken min. 8 cm / Massieve wand
- Classificatierapport : 789A – 789BC
- Classificatienorm : NBN 713.020

400 x 400 mm / 239 x 239 mm: art 154538

625 x 625 mm / 464 x 464 mm: art 154537

625 x 1125 mm / 464 x 964 mm: art 154535

1125 x 625 mm / 964 x 464 mm: art 154536

Andere afmetingen op aanvraag: art 154843 configureerbaar



* Breedte x hoogte mm (buitenafmetingen van het kader). Binnenaftmetingen van het kader = buitenafmetingen – 161 mm. Vrije doorgang van het inspectieluik = buitenafmetingen – 180 mm.

** Het inspectieluik is Rf 60' geklasseerd volgens de Belgische norm NBN 713.020. Inspectieluiken voor verticale wanden (bv. voorzetwanden) mogen geassimileerd worden met "brandwerende deuren". Een inspectieluik geklasseerd volgens de Belgische norm mag dus nog wettelijk gebruikt worden tot 1 november 2019. Het moet wel in een brandwerend systeem toegepast worden conform de Europese norm.

*** Een extra dikte van 2,5 mm (bv staalband) zal aangebracht worden op de profielen waarop het inspectieluik bevestigd wordt. Zo komt ze in hetzelfde vlak als de voorzetwand.